

广东裕利检测有限公司

检测报告

遵义医科大学珠海校区检测报告

报告编号: GDYLGW233206

受检单位: 遵义医科大学珠海校区

检测地址: 珠海市金湾区金湾路368号

客户信息: 客户要求保密, 详见本项目合同或委托书

场所类别: 学校

采样日期: 2023年11月1日

检测类型: 委托检测

检测日期: 2023年11月1日至2023年11月3日

检测种类: 生活饮用水 (二次供水)

检测项目: 菌落总数、总大肠菌群、色度、肉眼可见物、浑浊度、臭和味、pH、高锰酸盐指数 (以O₂计)

《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)

执行 《生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标》(GB/T 5750.4-2023)

标准: 《生活饮用水标准检验方法 第7部分: 有机物综合指标》(GB/T 5750.7-2023)

《生活饮用水标准检验方法 第12部分: 微生物指标》(GB/T 5750.12-2023)

HWS-26电热恒温水浴锅(GDYL-WJ-004)

TDL-60C低速台式离心机(GDYL-WJ-005)

GNP-9160隔水式恒温培养箱(GDYL-GW-007)

pHS-3C酸度计(GDYL-WJ-021)

WZB-170便携式油度计(GDYL-WJ-056)

水质:

表1 水质检测结果

序号	检测地点	检测项目	单位	标准值	检测结果	结论
1	教学楼1楼卫生间 洗手台末梢水点	菌落总数	CFU/mL	≤100	9	符合
		总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	符合
		色度	铂钴色度单位	≤15	<5	符合
		肉眼可见物	—	无	无	符合
		浑浊度	NTU	≤1	<0.5	符合



广东裕利检测有限公司

检测报告

遵义医科大学珠海校区检测报告

报告编号: GDYLGW233206

序号	检测地点	检测项目	单位	标准值	检测结果	结论
2	行政楼1楼男洗手间洗手池末梢水点	臭和味	—	无异臭、异味	无	符合
		pH	—	6.5~8.5	7.87	符合
		高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	≤ 3	0.90	符合
		菌落总数	CFU/mL	≤ 100	未检出	符合
		总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	符合
		色度	铂钴色度单位	≤ 15	< 5	符合
		肉眼可见物	—	无	无	符合
		浑浊度	NTU	≤ 1	< 0.5	符合
		臭和味	—	无异臭、异味	无	符合
		pH	—	6.5~8.5	7.71	符合
3	学生宿舍10栋1楼宿管洗手间末梢水点	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	≤ 3	0.98	符合
		菌落总数	CFU/mL	≤ 100	34	符合
		总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	符合
		色度	铂钴色度单位	≤ 15	< 5	符合
		肉眼可见物	—	无	无	符合
		浑浊度	NTU	≤ 1	< 0.5	符合
		臭和味	—	无异臭、异味	无	符合
		pH	—	6.5~8.5	7.85	符合
		高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	≤ 3	1.06	符合

----续下页----



扫描全能王 创建

广东裕利检测有限公司

检测报告

遵义医科大学珠海校区检测报告

报告编号: GDYLGW233206


检测结果评价:

- 1、本次对遵义医科大学珠海校区内3个检测点的水质进行检测,所检测结果均符合《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)。
- 2、本评价仅对此次检测结果负责。

---以下空白---



检验专用章

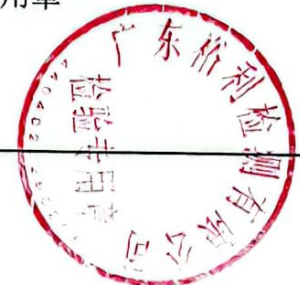

编制人: 黄慧瑜

审核人: 李通

授权签字人: 孙树杰

签发日期: 2023年11月04日

第 3 页 共 3 页



扫描全能王 创建